



모바일 알람 시설관리 문자통보 및 음성알림

공장, 창고, 빌딩, 기계실, 전산실, 기지국 설비의 효율적인 운용을 위해서, 경보 발생시 휴대폰으로 문자메시지를 전송하고, 경보사이렌을 켜서 대형사고를 예방케 하는 제품입니다.

최악의 상황인 정전이나 통신장애 상황에서도 경보메시지를 전달할 수 있도록 8시간 백업 전원을 갖고 있으며, 비상시 휴대폰으로 제어할 수 있는 2개의 릴레이로 긴급차단이나 설비 재가동도 가능하고, 관리용 앱(안드로이드 계열)도 제공합니다.

휴대폰 문자통보 모바일 알람 관련 제품군 소개

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. 정전 및 UPS 전원 및 by-pass 감시 | : 모바일 정전 |
| 2. 운영 설비 판넬 경보 문자통보 및 무전기송신 | : 모바일 알람 + 무전기 모듈 |
| 3. 항온항습기 누수 및 저수조 침수 감시 | : 모바일 누수 |
| 4. Tank 수위, 유량, 강 수위, 지하수 수위 감시 | : 모바일 수위 |
| 5. 휴대폰 원격지 설비 전원 ON/OFF | : 모바일 파워 |
| 6. 펌프 및 순환펌프 운영압력, 공압, 차압 감시 | : 모바일 압력 |
| 7. 기계실 냉난방기, 온수기, 가스, 화재, 연기 감시 | : 모바일 알람 + 감지 센서 |
| 8. 주차장 긴급호출 및 비상버튼 휴대폰 문자통보 | : 모바일 콜 |
| 9. 보관창고 및 기계실 온습도 및 정전 문자통보 | : 모바일 온습도 |
| 10. 출입자 카운트 , 운영 설비 STOP 문자통보 | : 모바일 카운터 |
| 11. 중앙관리 원격지 상황 표시 및 음성방송알림 | : 원격지 상황판 |
| 12. 온습도 및 이벤트 일시 기록, | : 원격지 중앙관리 시스템 |

모바일 알람 기능

- 기본 기능 : 휴대폰 문자통보, 벨울림, 정전통보, 유선 불필요 (전화 및 인터넷 통신 배제)
휴대폰 조회, 휴대폰 원격제어(경광등 자동/수동제어 가능)
- 음성통보 옵션 : 전화기 음성 통보, 경보 음성 방송 , 무전기 음성 송신
- 제공 S/W : 상태조회, 설정 및 비상 릴레이 제어 앱 (안드로이드 계열)

모바일 알람 구성도 (임베디드 타입)

설비 감시 현장

설비 알람
화재, 연기
누수, 침수
온도, 습도
수위경보
방범, 출입
정전, 가스
압력, 전력

위험지역 경보발생
긴급대피 하십...

모바일 알람

1. 휴대폰 문자메시지 통보

- 경보 문자메시지, 문자메시지 조회

2. 일반전화 음성 통보

- 전화통보, 경비실-당직실 긴급통보, 담당자 호출

3. 경보 자동 방송 및 휴대폰 방송

- 전관 방송 및 휴대폰 음성방송

4. 제어 기능(휴대폰 제어)

- 릴레이 제어, 에어컨 ON/OFF

5. 무전기 음성 통보 (옵션)

- 무전기로 경보상황 음성으로 송신

6. 원격 관리 앱(안드로이드 계열)

- 설비상태 조회, 전화번호 변경

- 비상 릴레이 on/off 제어 및 feedback 문자

중앙 감시 센터

북한강 A4 지역 위험 수위
발생 긴급점검 바랍니다

조립 B 생산라인 모터과열
장애발생, 전기기사 긴급출
동 보수해 주십시오

중앙 경보상황판

- 무선 상황표기 및 음성알림

설비 이상 감시

정전/복구 통보

2공장 설비 3호
기 자재부족 경
보 발생
긴급조치 요망

한전 정전발생.
UPS 전원으로
비상 가동중.
응소 바랍니다.

하천 수위 경보

하천 A2 위치
수위경보 발생
수위: 3.0 M
긴급대피 방송
긴급출동 바람

설비 상태 알림

한전1(정상),
한전2(정상),
2호기(정지),
창고1(18.01 c)
창고2(12.28 c)

□ 제품 특징

1. 설치가 간단 - 센서와 연결하기만 하면 바로 문자메시지로 감시.(전화선 및 인터넷 불필요)

2. 저렴하고 안전한 CDMA 무선통신 사용

CDMA 무선모뎀 사용으로 설치 장소에 구애받지 않으며, 별도의 저렴한 통신비

3. 문자메시지 와 전화걸기.

문자메시지 전송 과 전화로 알려주는 기능. (취침중에도 확실하게 전달)

4. 경보 음성 통보, 음성방송, 음성 방송, 무전기 음성 통보(옵션)

5. 상대조회 및 자동 알림.

설비상태를 휴대폰으로 조회가 가능하며, 주기적인 통보기능(휴일에 유용)

6. 8 시간 백업전원 내장 - 정전 과 통신장애가 발생해도 감시 및 통보기능 수행

7. 지속적인 업그레이드 및 다양한 센서 지원

온습도-온도 센서, 정전-전압-전류, 누수, 설비알람, 디지털압력계, 에어컨 제어, 수위, 방범, 화재, 가스누설..

□ 타사 제품과의 차이점

기능	자사제품	타사제품(PC로 구성)
제품수명	임베디드 시스템으로 제품의 수명이 길다.	PC를 사용하는 윈도시스템인 관계상 유지보수를 하지 않으면 안되고, 수명이 짧다.
기능	꼭 필요한 기능만 지원.(단순 명확함) 인터넷 및 자료저장은 추가 옵션으로 지원 음성경보방송, 휴대폰 음성방송 모듈로 지원	필요 없는 장황한 기능도 지원(무지 복잡함.) 부하가 많이 걸리는 PC용 서버 프로그램임 음성경보방송 및 휴대폰 방송기능 없음
제품설치	설치가 간단하고(1일),사용이 쉽다.	PC 와 계전 기기를 조합하여 설치작업 시간이 길며 (1주일), 사용이 복잡하다
모듈 방식	모듈 방식 분리설계로 설비 확장시 모듈을 추가하는 방식으로 업그레이드 가능	전체적으로 프로그램을 수정 및 개발 해야 하므로 작업시간 및 추가비용 발생
문자알림방식 (옵션)	문자 메시지 와 전화 걸기 를 동시에 지원하여 장애 상황전달을 확실시함 (최대 9개소)	문자메시지 위주로 전화걸기는 별도의 음성 통보기를 달아서 지원해야함 (4 개소)
제품가격	모듈화 설계 와 자체개발 생산제품인 관계상 기능대비 경제적인 가격 으로 제품 공급	PC 와 S/W로 구성된 제품으로 복잡하고, 가격이 고가임(25,000,000 원 ~ 1억 이상)
기술 지원	제품수명이 길며,중요 소모성 부품교체로 영구사용. 유지보수 비용 저렴(13%/년)	S/W 유지보수로 H/W 제품수리는 별도로임 제품가격에 따라 유지보수비가 고가임

모바일 알람 설치 사례



사례 1

퇴근후 설비의 과부하로 차단기가 떨어지는 바람에 냉동공조 설비가 가동되지 않아, 보관중인 물품을 모두 폐기처분 하는 손해가 발생하여, 이를 방지 하고자 모바일 알람으로 정전 및 냉동기 장애발생시 문자통보 하도록 하였음.



사례 2

태양열 발전소의 한전공급 라인 회로 고장으로 공급전원이 차단되었는데, 이를 담당자가 인지하지 못하여 발생전력을 판매 못하는 막대한 손실이 발생하였음.
태양열 발전소의 인버터에 모바일 알람을 설치하여, 장애발생시 즉각적으로 처리하고 있으며, 아침에 전력생산 할 때 와 저녁에 전력생산을 멈출 때 문자통보를 매일 받고 있다.




사례 6

산업체는 제품생산을 위한 고가의 제조설비가 다양하게 여러 곳에 분포되어 있고, 도입시기 도 달라, 연계에 의한 중앙관리가 거의 불가능 할뿐 아니라, 경보발생시 이에 대한 대응이 늦어지는 문제가 발생하고 있음. 모바일 알람을 설치하여 각 설비의 센서 또는 PLC에서 발생하는 경보를 휴대폰 문자, 무전기 음성송신, 경보 장애방송등 을 통해 빠른 처리가 가능하게 되었다.

모바일 알람 - 기지국, 통신함체 및 배수펌프감시


빌딩 기계실 및 방송 기지국 환경감시

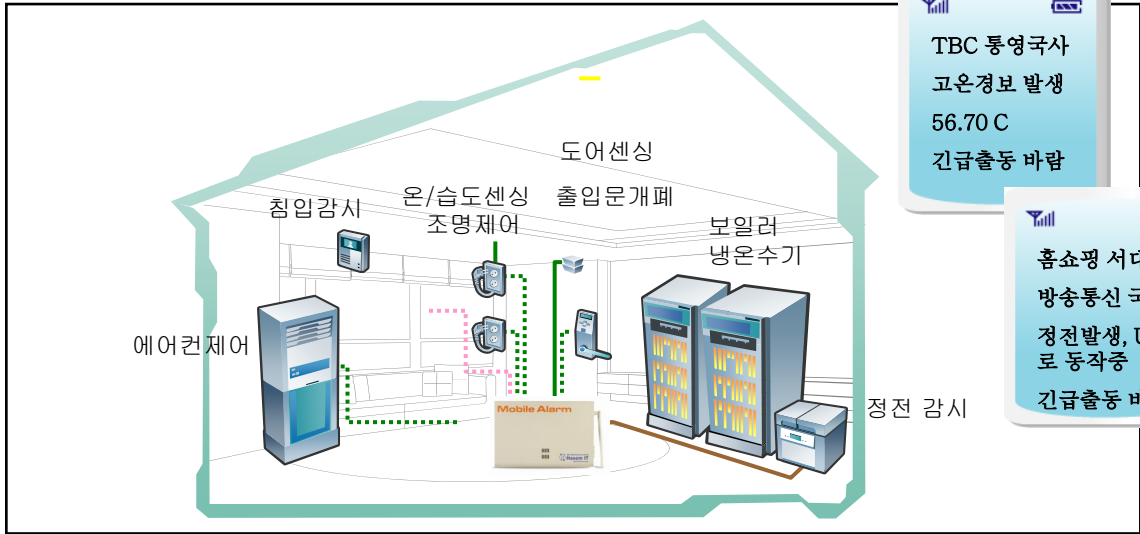

TBC 통영국사
고온경보 발생
56.70 C
긴급출동 바람

홈쇼핑 서대문
방송통신 국사
정전발생, UPS
로 동작중
긴급출동 바람


통신장비용 옥외함체

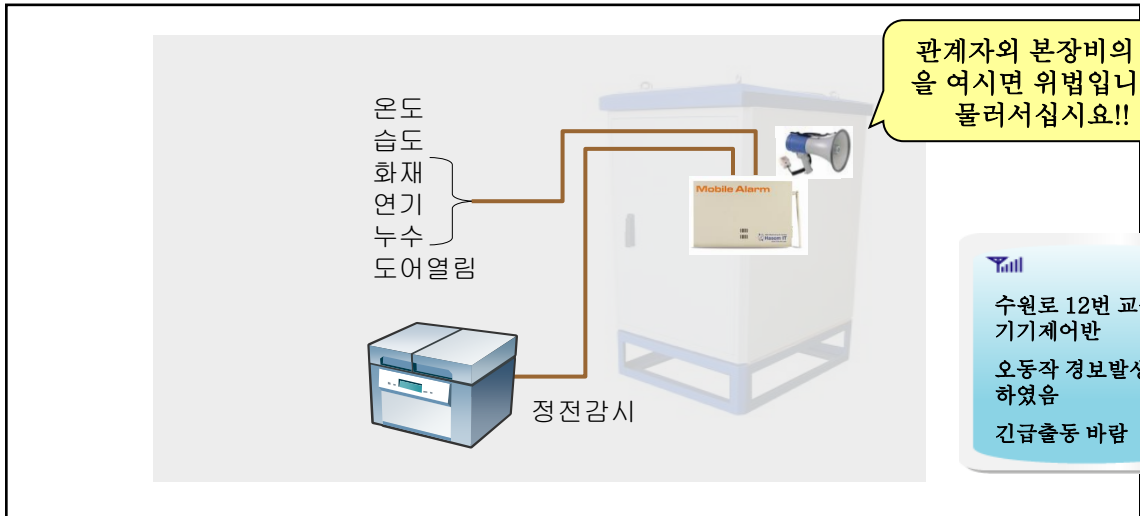

관계자의 본장비의 문
을 여시면 위법입니다.
물러서십시오!!

수원로 12번 교통
기기제어반
오동작 경보발생
하였음
긴급출동 바람

배수펌프 및 수영장 순환펌프 동작감시

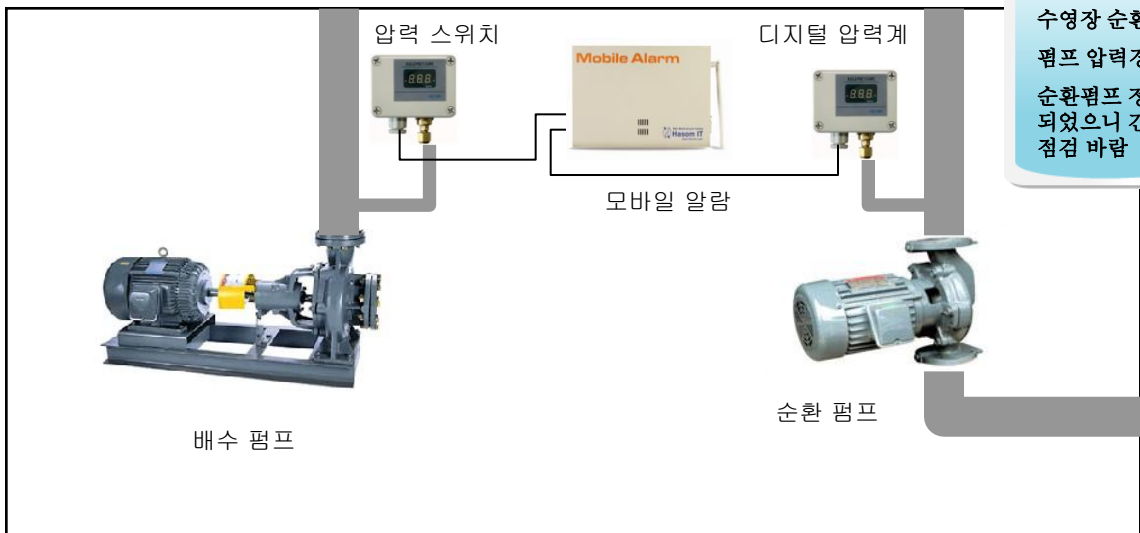

수영장 순환
펌프 압력경보
순환펌프 정지
되었으니 긴급
점검 바람

배수 펌프

순환 펌프

제품설치 주요사이드 소개

현대산업개발,현대상호중공업,현대산업중공업,기아자동차,한진중공업,대성산업가스,두산중공업,주식회사 동서, 현대엔지니어링, 동경일렉트로닉스,세아제강,셀트리온, 세아정보기술, 포스코강판,대성산업가스,국제일렉트로닉스, 한미파슨스, KT 데이터, 에스떼 로더, SCANIA 코리아, TOEIC, YBM 시사영어사, 누스킨, 청운 전력, 프라임타워, LIG, 한신펜네트웍스, 웰로스(주), (주)지엔텔,리바이스코리아, 한국TRW자동차부품산업(주), 한국 에이버리, 동국내화,BM-글로벌, 포스콘, 흥초이스, 비엔지스틸, 호야전자, (주)에질런트, 지멘스.경남에너지,(주)대림산업, 호야 전자, 주식회사 빙그레, 존슨스 컨트롤즈, 우미건설,부산 도시가스, LG-CNS, 덕우 전자,레네테크,서울문고, 운전면허시험장, 정보통신공제조합, (주)선진,서희건설,한화 데이터센터,중앙일보, 한국번디,커널뱅크,농심켈로그, 금비,경인양행,, CTC바이오,동화사,연합자산관리,TNT물류,대한제당,세아제강,신성전기,토마토저축은행,삼화감속기 한국수출포장,대구은행,로레알

중외제약,일양약품,명문제약,씨믹씨엠오,보령제약,셀트리온,위펜메디칼,원주의료기기,바이넥스,희성금속,경창산업, 농촌경제연구소,FEM,메트라이트,서울보호관찰소,위비스,천일국제보세창고,나주시청,경전장,,아사히글라스,아워홈, 플라이드플라즈마,SKC중앙연구소,대성산업가스,벤처캐피탈,보나뱅크,해양연구원,항공대,과천도서관,위텍스, 삼부단조,노인복지회관,토러스,정원산업,시흥체육센터,가평농업기술센터, 동진세이킹,,대전테크노파크,실리콘웍스,

신안저축은행,메리츠증권,코리아리재보험,생명보험협회,한국금융연구원,전기안전공사,전국버스공제조합,산업연구원 국가정보원,한국전력, 한국표준협회,문화예술위원회,원자력연구원,해운항만협회,KT데이터센터,한국통신사연합회, 광주정보문화 진흥원,생물산업기술연구소,전기공사협회,법무연수원,대한전문건설협회,생물산업기술연구소,단국대 인하공업전문대학,서울교통정보센터,개발연구원,한국항공우주,KR선물,전북은행,형사정책연구원,생산기술연구원, 강남도시관리공단,창원도서관,태안보건소, 원주우정청,춘천우정청,인제우정청,삼척우정청,속초우정청,강릉우정청, 영월우정청,국방홍보원,서울대학교병원,

서울시청,진해시청,의정부시청,동두천시청,포천시청,하남시청,통영시청,문경시청,서귀포시청,영주시청,사천시청, 삼척시청,나주시청, 양평구청,강북구청,은평구청,강동구청,영등포구청,인천 부평구청,부산 수영구청,부산 북구청, 도봉구청,동래구청,여주군청,가평군청,강화군청,영암군청,서천군청,해남군청,청원군청,충북영동군청,전남고흥군청, 고양군청,파주교육청,강서교육청,용인교육청,광주교육청,군포의왕교육청,부천교육청,김포교육청, 고성교육청,경남사천교육청, 포항교육청, 성남교육청,양산교육청,경주교육청,창녕교육청,남해교육청,여수교육청, 고양교육청, 안산교육청,교육정보연구원,법무부,이천교육청,문경교육청,창원도서관, 부산대학교,홍익대학교, 고등과학원,KIST,카이스트,카톨릭대학교,경희대학교,경남대학교,성서대학교,평택대학교,울산대학교, 경희대학교, 동국대학교,건국대학교,금강대학,전주교육대학,건국대병원,항공대학교, 강원지방경찰청,

관련 제품 (휴대폰 문자 및 음성통보 제품군)

- 1. 모바일 콜** : 생산라인, 창고, 주차장의 리모콘 버튼으로 휴대폰 문자 및 음성 통보
- 2. 모바일 콜 파워** : 무선 리모콘 과 문자메시지로 원격지의 경광등, 조명제어, 설비제어
- 3. 모바일알람 파워**: 휴대폰 문자 와 센서로 설비제어,경광등,조명제어등 전원제어
- 4. 모바일 온습도** : 온도 또는 온습도 경보를 휴대폰 문자로 통보및 조회
- 5. 모바일 정전** : 정전 및 순간정전 발생시 휴대폰 문자 및 음성 통보 및 조회
- 6. 모바일 누수** : 공장, 창고, 설비 누수를 감시해서 휴대폰 문자로 통보 및 조회
- 7. 웨비로FMS(단독)** : 온도, 전력 및 설비 감시 및 기록을 문자 와 네트워크로 감시(서버없이 운영)
- 8. 웨비로FMS(서버)** : PC-서버를 통해 온도,전기,설비운영을 감시 및 기록하며 웹으로 모니터링

설비경보 휴대폰 문자 통보기

생산설비 운용 및 관리를 위한 모바일 알람 솔루션

기계실 설비경보 및 생산현장의 정전, 온도, 압력, 누수, 화재, 방범 등
운영기기의 작동 및 운영환경을 휴대폰과 웹으로 관리할 수 있는 솔루션입니다.



정전/복구 통보

외부전력 공급이 중단되었습니다. 비상대기 해주십시오

설비 감시 통보

냉각수 순환펌프 압력에 이상이 있습니다. 점검요망합니다. 당직실:4119

온도 관리

제2 자재창고 고온경보: 12.02 발생했습니다. 긴급 확인하세요. 보전부:1004


하숨정보기술의 설비운영관리 제품으로는

1. 모바일 알람 - 운영설비의 장애발생시 휴대폰 문자통보 및 음성통보
2. 모바일 온도 - 최대 16개 구역의 온도 저온/고온 경보 문자통보 및 음성통보
3. 모바일 정전 - 정전 발생시 휴대폰 문자 및 음성통보 - 최대 8시간 백업전원
4. 모바일 누수 - 누수 및 누유 발생시 휴대폰 문자 및 음성통보
5. 모바일 압력 - 설비 동작 중 저압 및 고압 임계치 초과시 문자 및 음성통보
6. 산업용 MP3 음성장치 - 각종설비 경보를 MP3 음성으로 방송 - 2G SD카드
7. 설비관리 FMS 패키지 - 설비의 데이터를 기록/감시/레포팅 관리 S/W 패키지
8. 설비안전 상황 판넬 - 휴대용 무선 상황 표시판 - 음성 방송 알림 기능 내장

등이 있으며, 그 외에도 무선센서 통신 중계장치 등 많은 제품을 보유하고 있습니다.



오늘도 저희는 고객님의 꼭 필요로 하는 제품을 경쟁력있는 가격으로 공급해 드리기 위해 연구개발에 최선을 다하고 있으며, 언제든지 연락을 주시면 고객님의 맞는 최적의 솔루션이 되도록 성심껏 상담해 드리겠습니다.

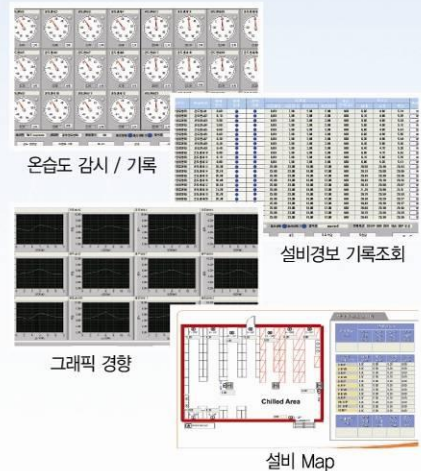

온습도 감시 / 기록

설비경보 기록조회

그래픽 경향

설비 Map

1. 설비경보 문자 통보/조회 제품군
2. 설비경보 MP3 음성 통보 제품군
3. 산업용 MP3 음성 방송 제품
4. 이동형 무선 설비 상황표시판 제품
5. 전력/온습도/압력 자료 기록 FMS 솔루션
6. 모바일 전원 제어 제품군